
TermoStar ja TermoStar Plus, –1997

Säätökohdan rajoitus
Tehdasasetus on 10°C - 22°C.


Säätökohdan muutos esim. +23°C:een
– Kierrä käsipyörän kohta 20 valkoisen merkkiviivan kohdalle.
– Vedä käsipyörä pois säätökehältä niin, että säätökehä ei pyörähdä. Merkkiviiva ja -piste ovat tällöin kohdakkain.
– Poista rajoitintappien pidätinlevy.
– Siirrä vasemmanpuoleinen rajoitintappi yksi reikä myötäpäivään.
– Työnnä pidätinlevy paikoilleen.
– Työnnä käsipyörä paikoilleen siten, että säätökehän merkkipiste ja käsipyörän kohta 20 ovat kohdakkain.
– Näin on lämpötila rajoitettu 23°C:een.

Mikäli lämpötila-aluetta halutaan alemmaksi, siirrä rajoitintappia vastapäivään.

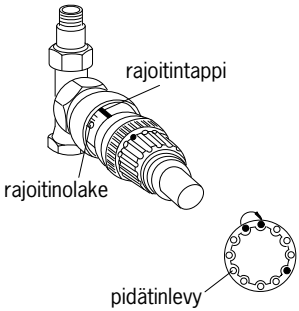

Huolto
1. Tiivisteholkin vaihto:
   Karavuodon sattuessa voidaan vika korjata verkostoa tyhjentämättä vaihtamalla tiiviste holkki uuteen Oras-nro 116944.

2. Karapesän (3) vaihto:
   – tyhjennä linja
   – merkitse esisäätöarvo muistiin
   – poista lukitusmutteri (1)
   – paina rungon sivussa olevasta hahlosta näkyvää pidätinrengasta (2) esim. pienellä ruuvitaltalla, vedä samalla karapesä (3) pois.
   – työnnä uusi karapesä paikoilleen
   – asenna pidätinrengas paikoilleen esim. ruuvitaltalla työntämällä
   – kierrä lukitusmutteri paikoilleen
   – aseta oikea esisäätöarvo
   – kiristä lukitusmutteri

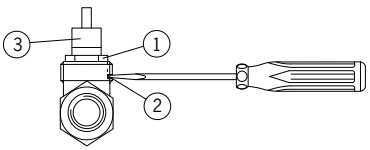

TermoStar ja TermoStar Plus, –1997

Varaosat

1	Termostaattiosa (DN 10, 15, 20)		441010
	Termostaattiosa, rajoitettu (DN 10, 15, 20)		441110
2	Tiivisteholkki		116944
3	Lukitusmutteri		122124/10
4	Karapesä	DN 10 1990 - 1997	438592
		DN 15 1984 - 1997	438592
5	O-rengas 11.3 x 2.4		120893/10

