



IT-KOTELO





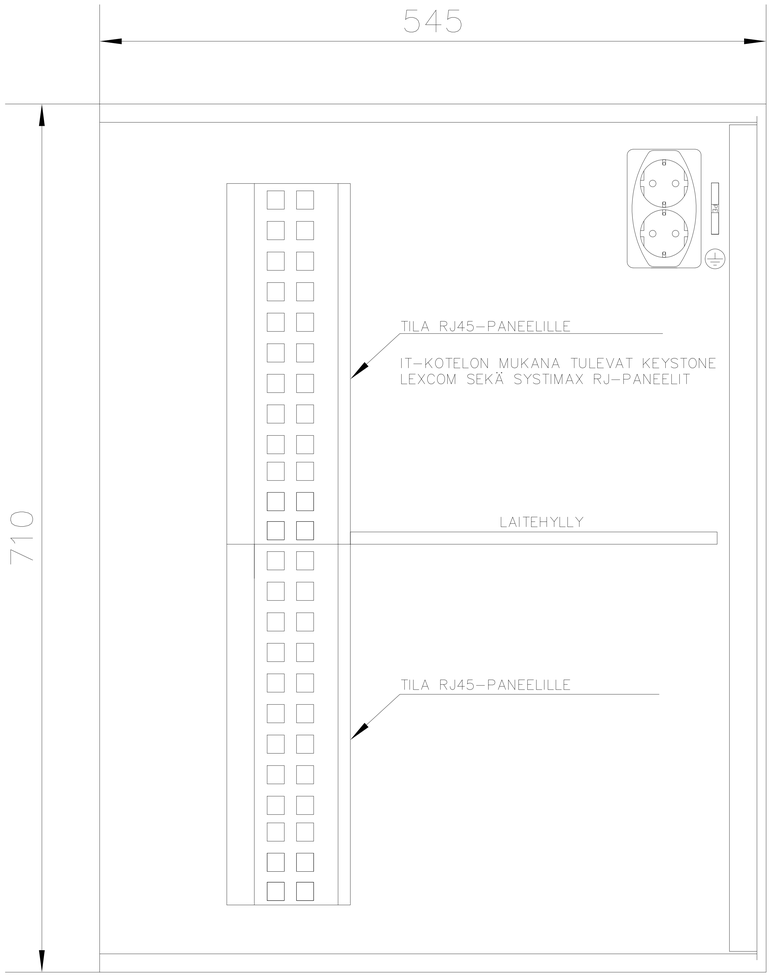

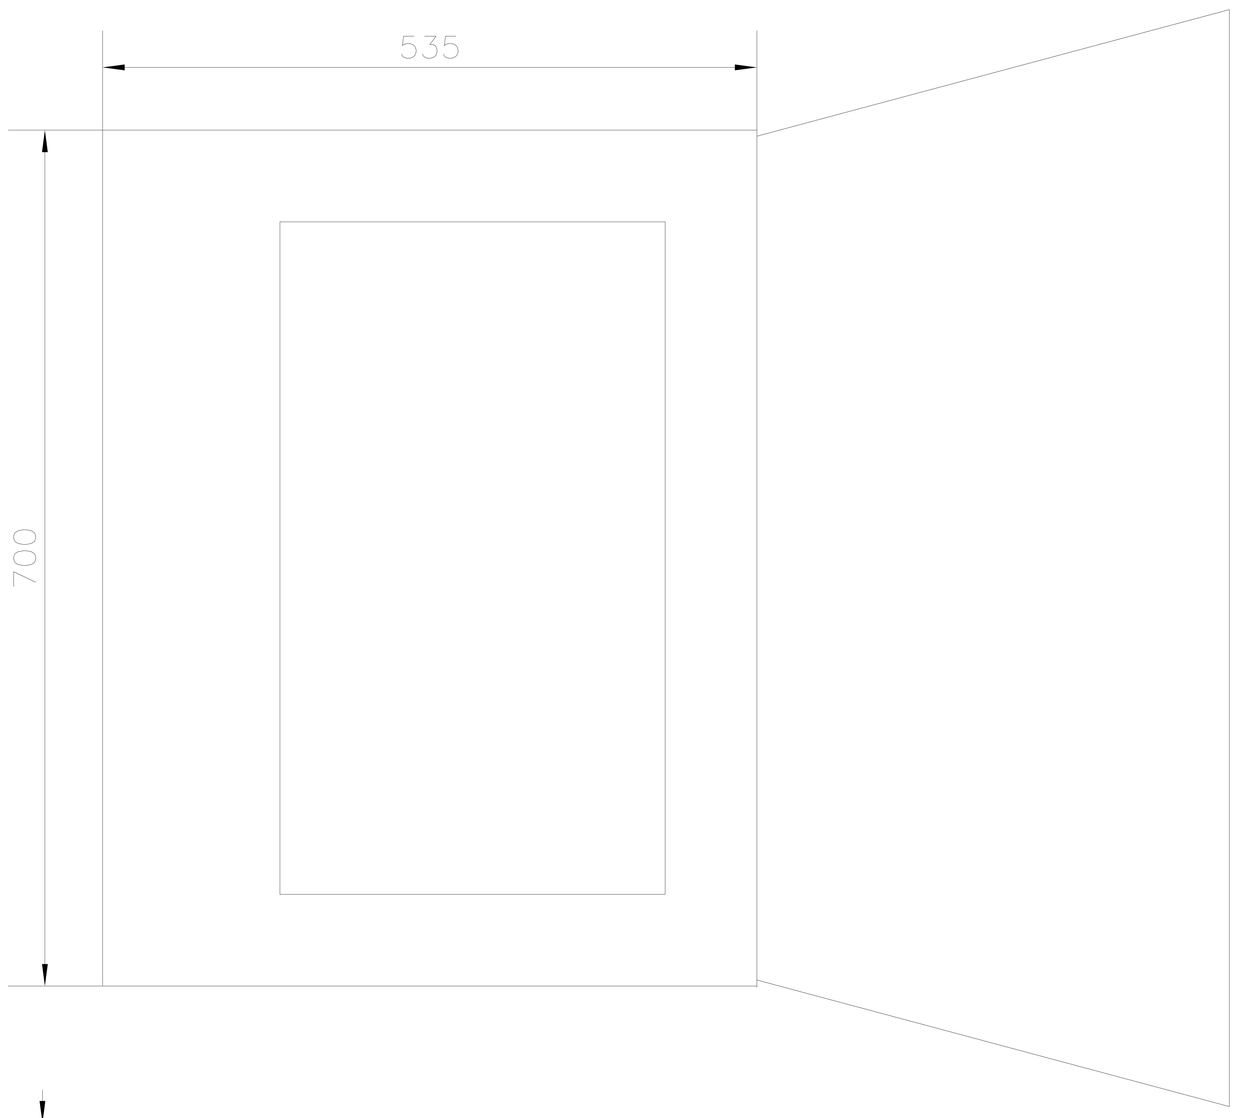

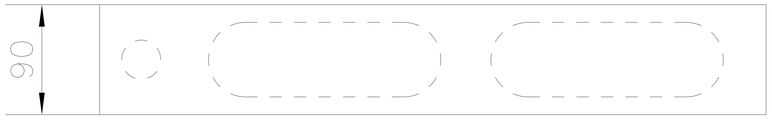



Standardi	EN 61439-2/3
Kotelointiluokka	IP20
Nimellisvirta	I_N A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5kA
Maadoitusjärjestelmä	TN-S
EMC-käyttöympäristö	A/B

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos

MILECTRIA Merventie 58
13720 PAROLA, HATTULA www.milectria.fi

IT-KOTELO
aIT 20S PR 24RJ45-545/720
MI114606

Suunn. PTV /28.5.2018	Piiritunnus	Keskustunnus	Työnumero
Piirt. PTV	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
Tark.			