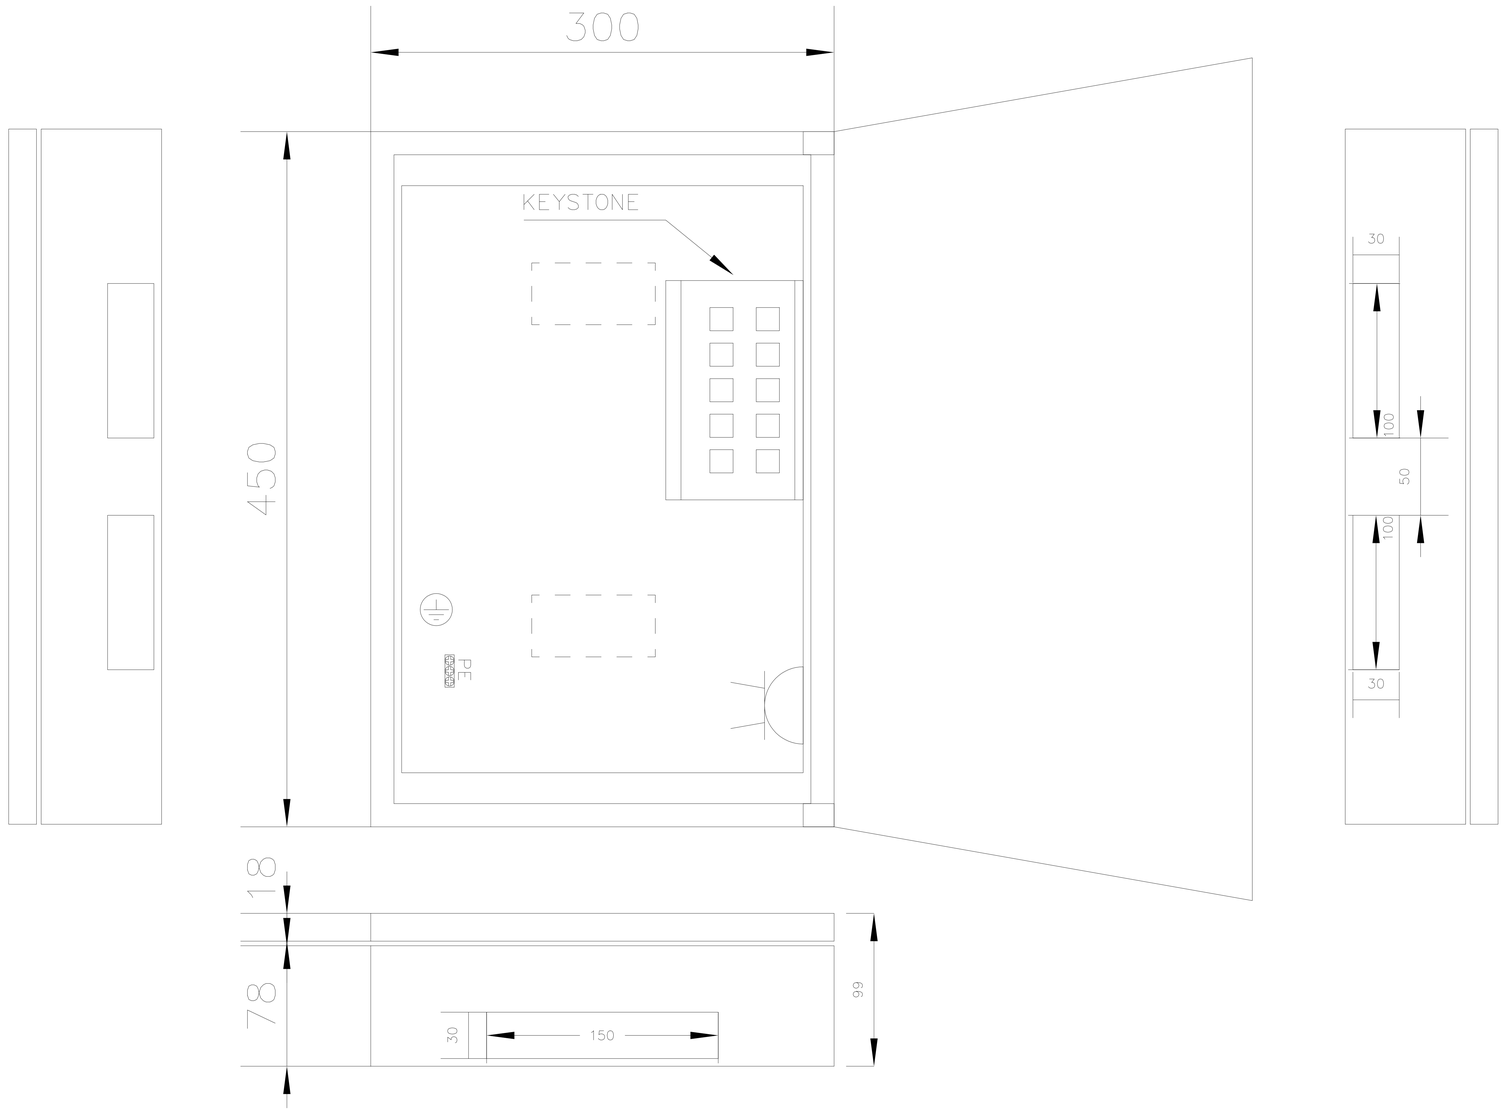


Standardi	EN 61439-2/3
Kotelointiluokka	IP20
Nimellisvirta	I_N A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5kA
Maadoitusjärjestelmä	TN-S
EMC-käyttöympäristö	A/B

MILECTRIA
Merventie 58
p. 0207 103700
13720 PAROLA, HATTULA www.milectria.fi

MI114609
SAKE IT DATA-ASENNUS KOTELO
2-OS PR. L300xK450 - 3317403

Suunn. JS /26.9.2018	Piiritunnus	Keskustunnus	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
Tark.			

D muutos E muutos F muutos
A muutos B muutos C muutos