D muutos RJ-Pelti & Kaukalo korkeus tark. 15.09

E muutos


F muutos


PINTAKAUKALO


476

KANSI+OVI

478

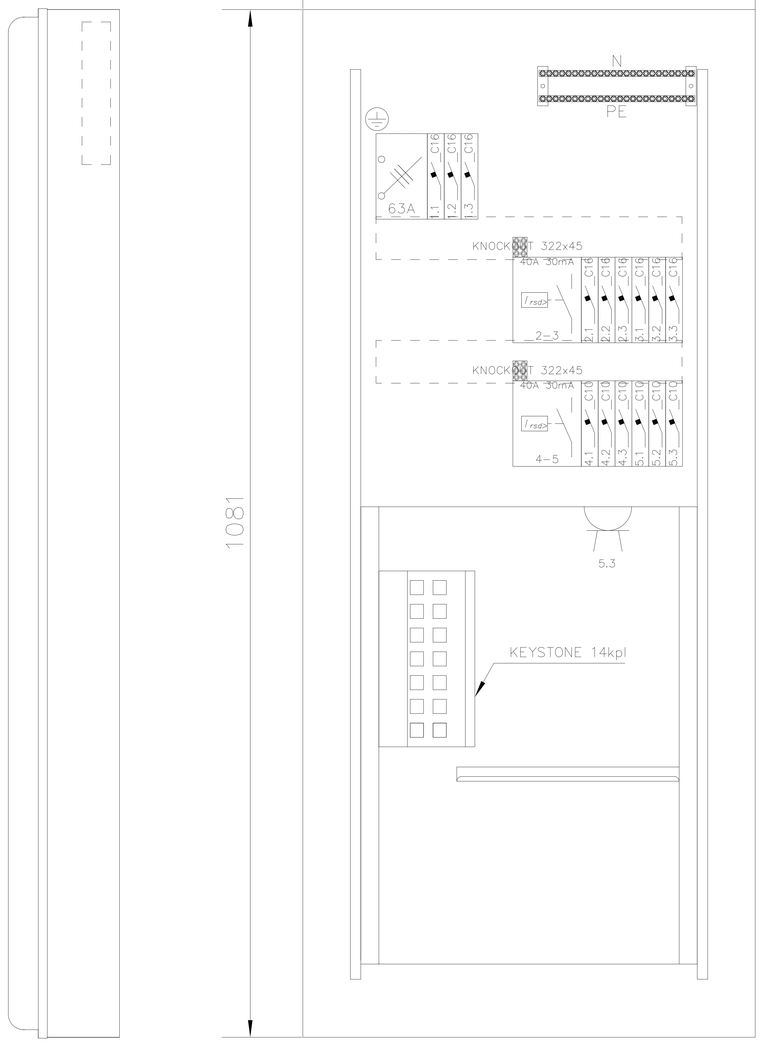

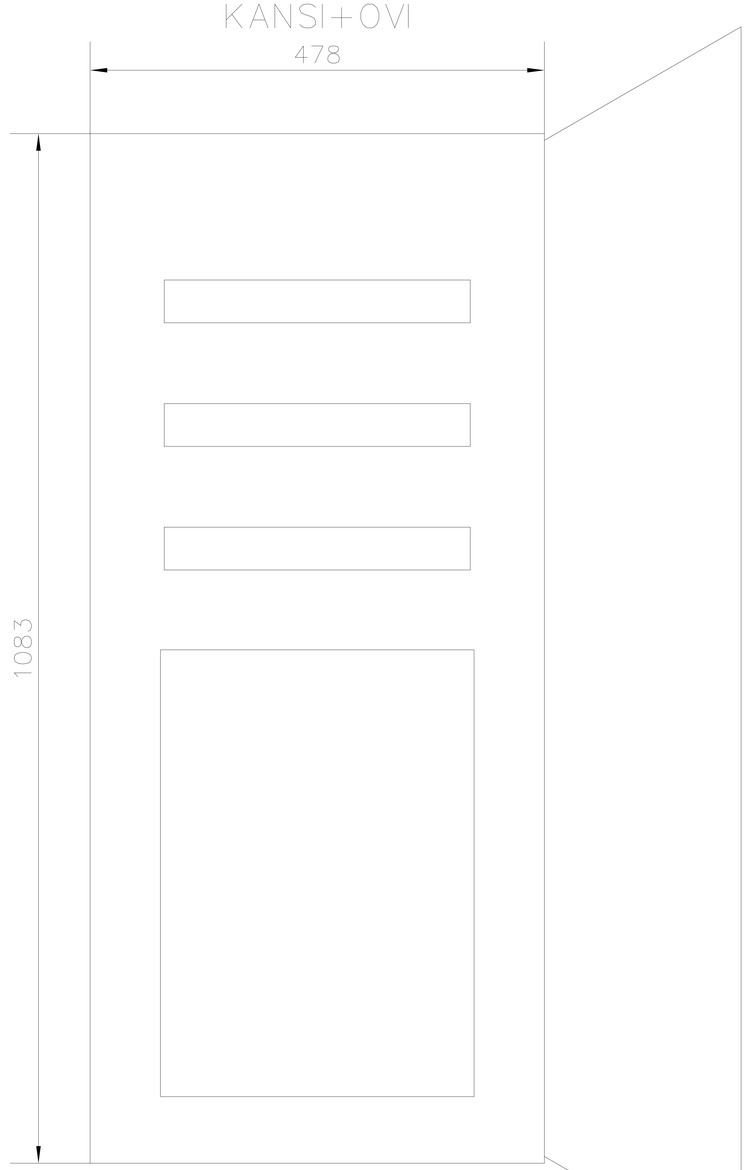

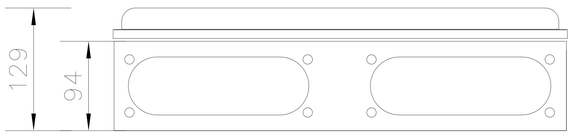

Standardi	EN 61439–2/3
Kotelointiluokka	IP20
Nimellisvirta	I_N 40A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5kA
Maadoitusjärjestelmä	TN–S
EMC–käyttöympäristö	A/B

A muutos 21.2.2019/PTV GE-->Schneider

B muutos 25.2.2019 / JS Laipalliset päädyt

C muutos 11.3.2019 / Knockout lisätty

MILECTRIA

Merventie 58
p. 0207 103700
13720 PAROLA, HATTULA www.milectria.fi

RYHMÄKESKUS PINTA
40A–15JS–2VVS–IT 3317405
MI124226

Suunn. JS /27.9.2018	Piiritunnus	Keskustunnus RK PINTA	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 1/1	Piirustusnumero SÄH	
Tark.			