





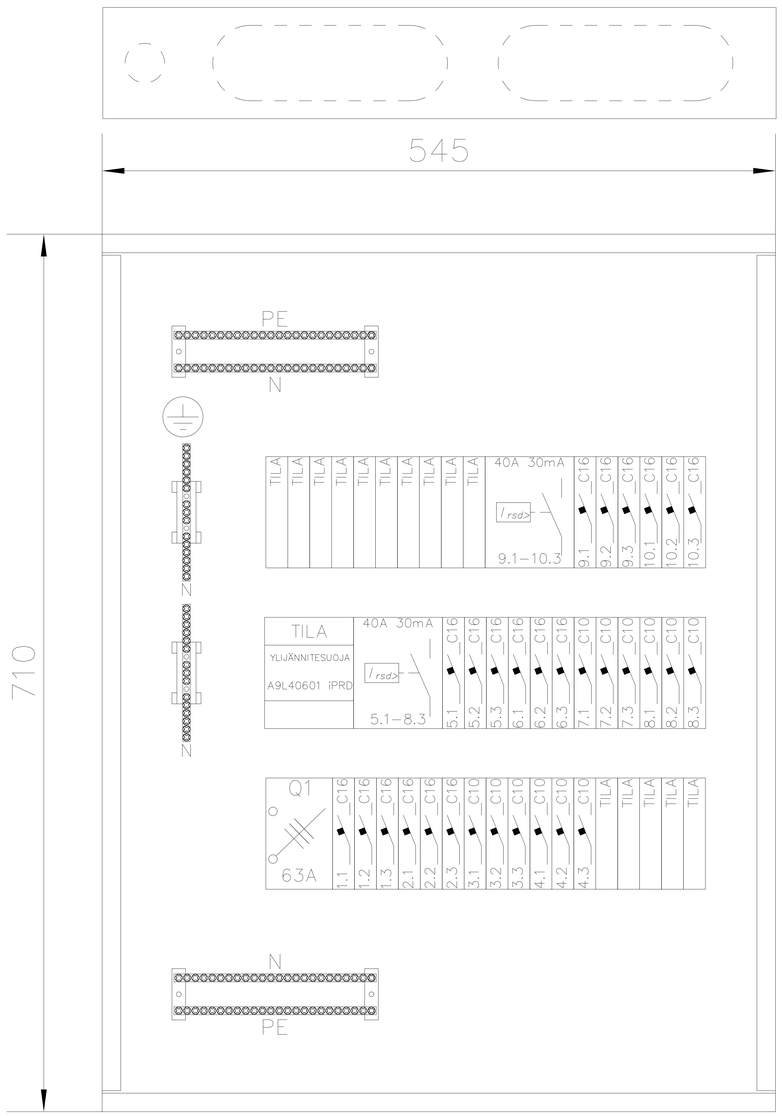

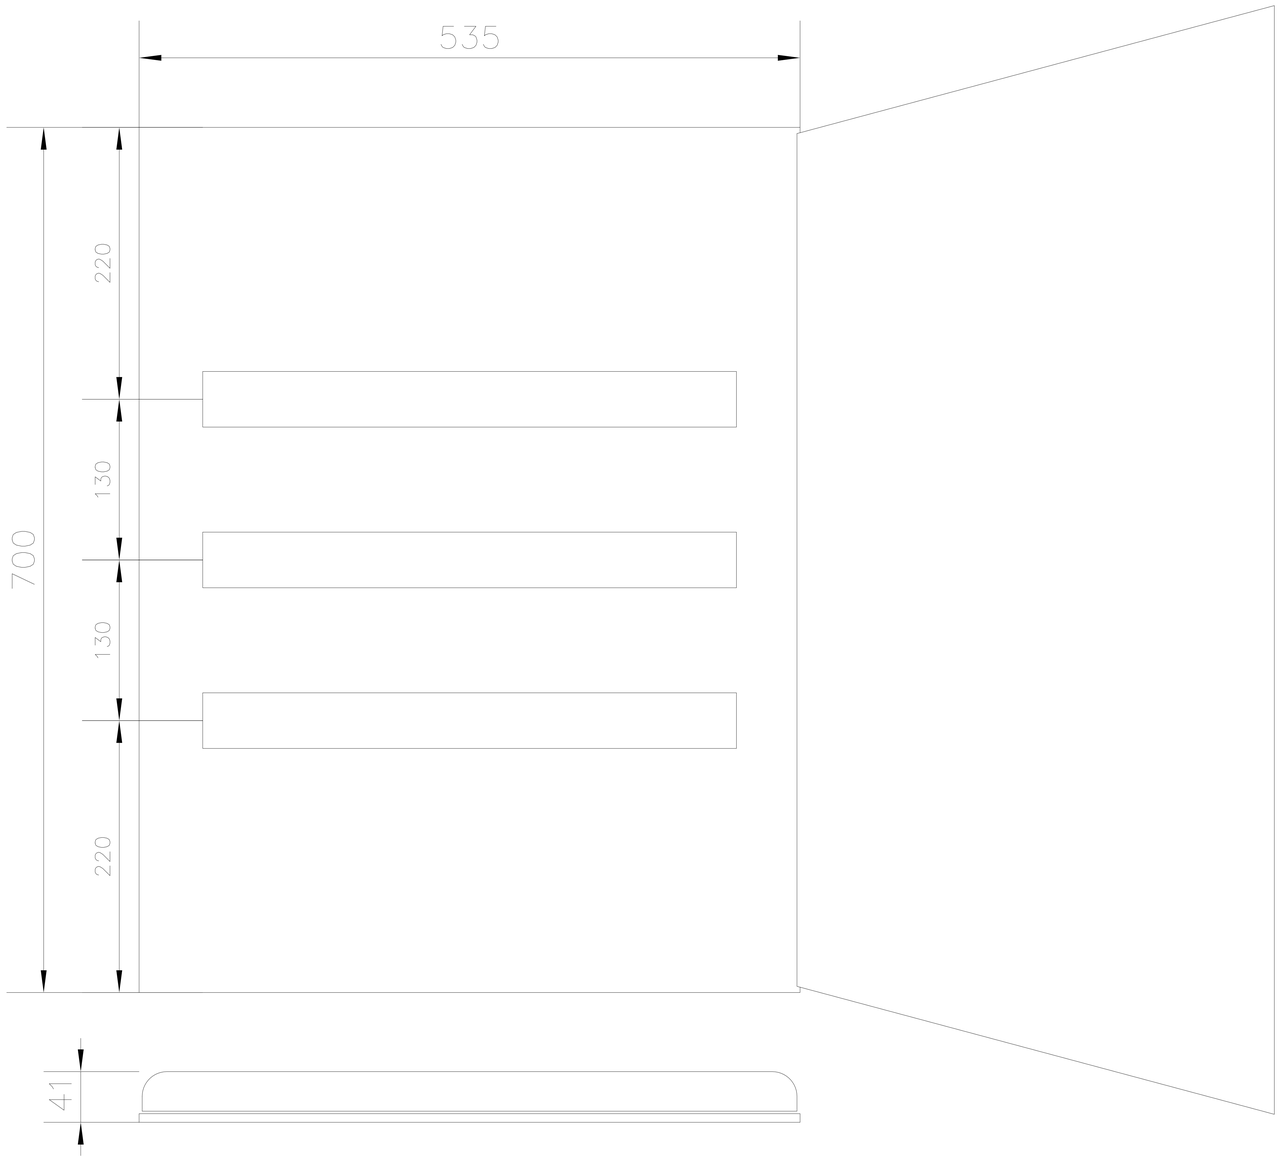

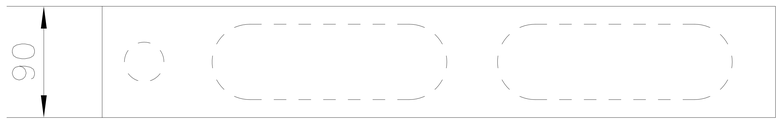



LAIPPAKUVA

Standardi	EN 61439–2/3
Kotelointiluokka	IP20
Nimellisvirta	I_N 50A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5kA
Maadoitusjärjestelmä	TN–S
EMC–käyttöympäristö	A/B

MILECTRIA Merventie 58
13720 PAROLA, HATTULA www.milectria.fi

RYHMÄKESKUS
aRK/50A/30JS/2VVS
MI114602

Suunn. PTV /28.5.2018	Piiritunnus	Keskustunnus	Työnumero
Piirt. PTV	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
Tark.			

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos