
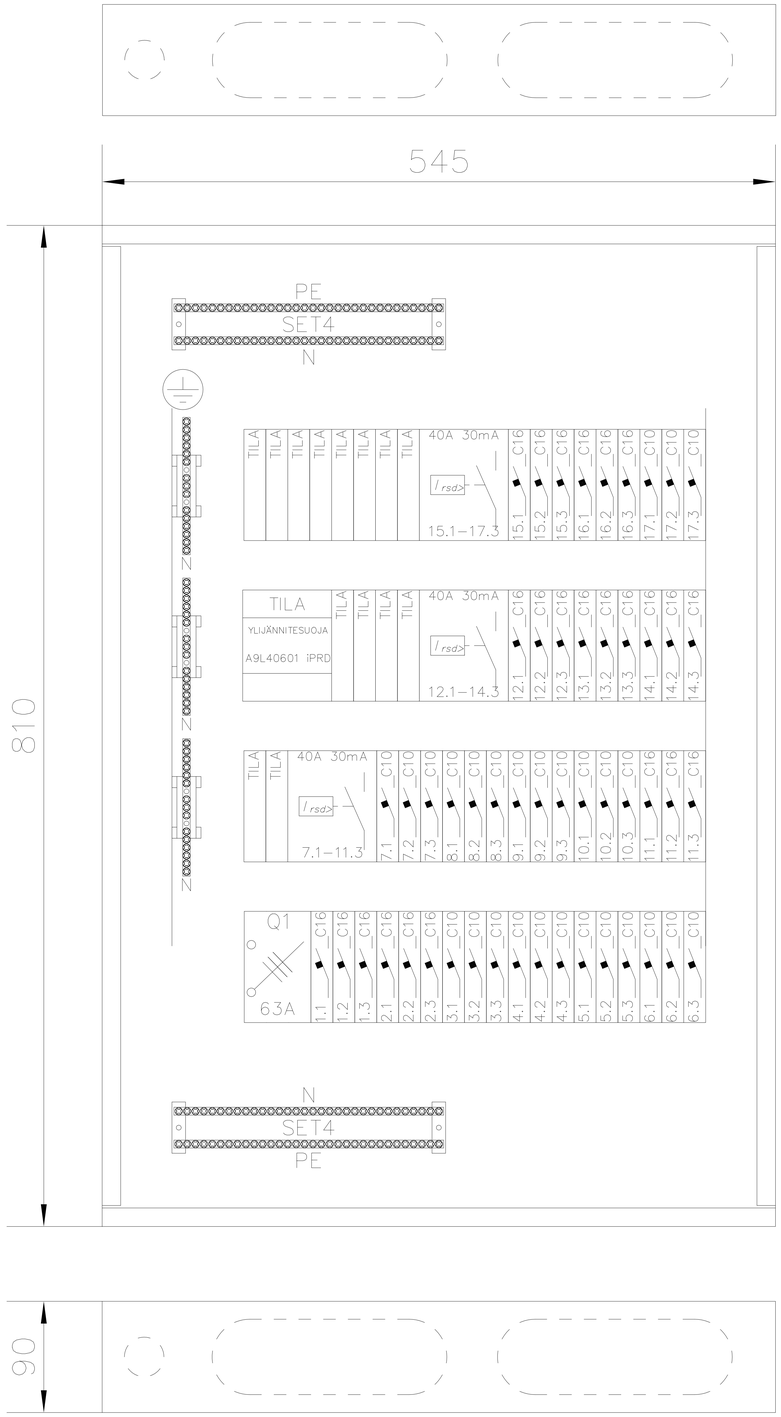


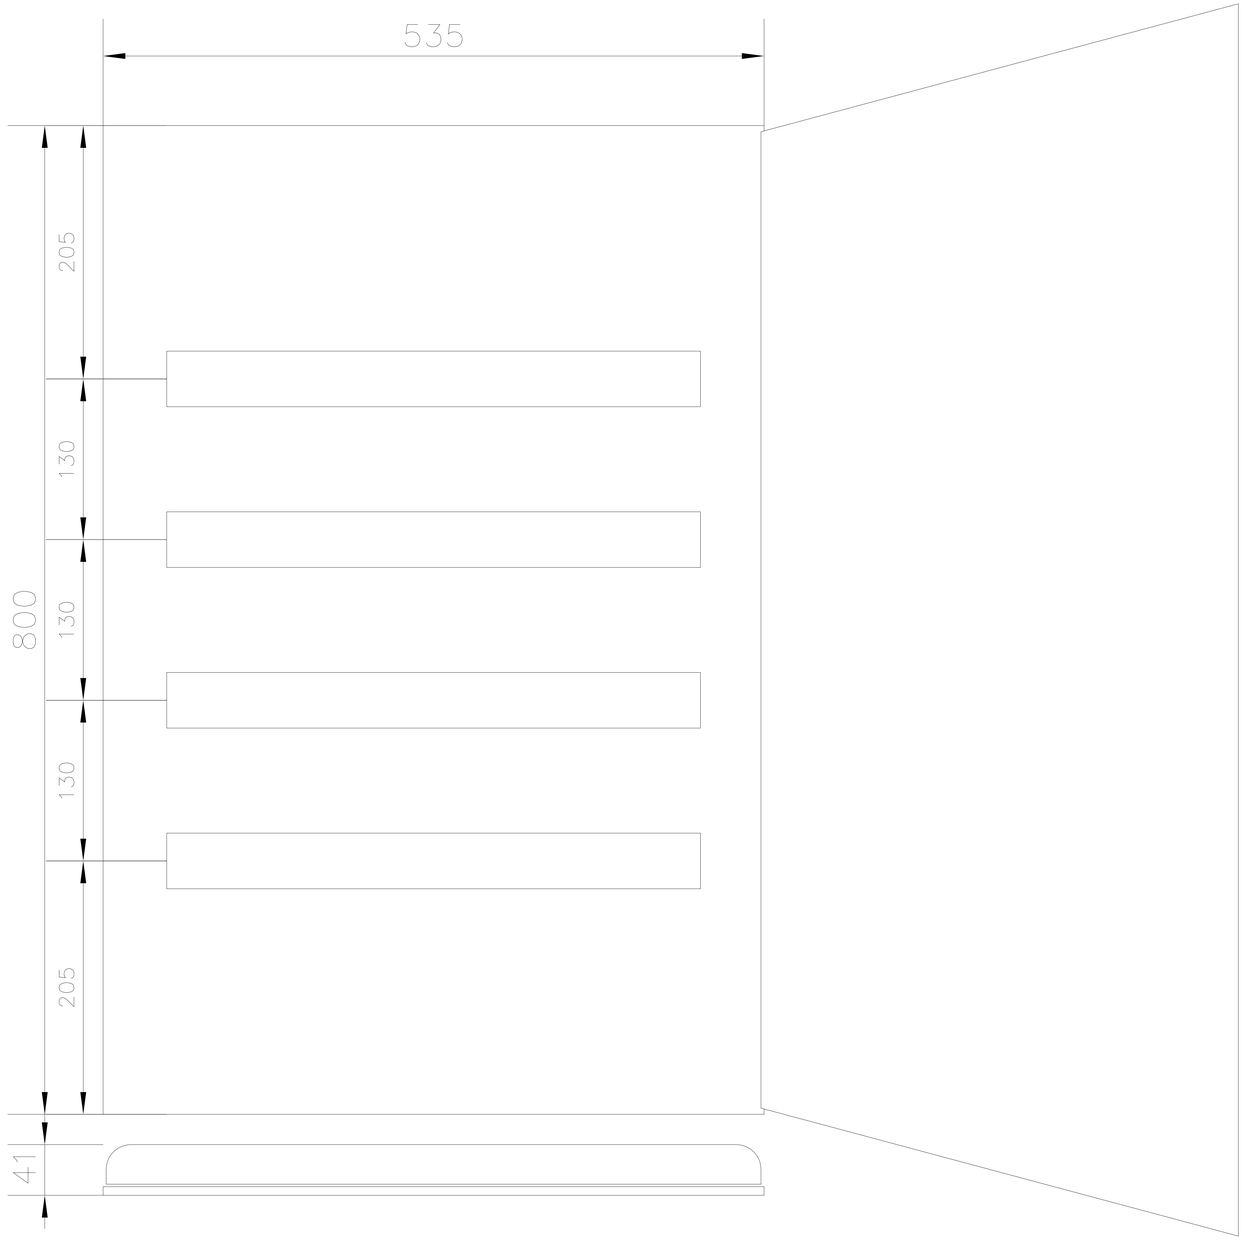

2x HTC16

HTC16

LAIPPAKUVA

Standardi	EN 61439–2/3
Kotelointiluokka	IP20
Nimellisvirta	I_N 50A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5kA
Maadoitusjärjestelmä	TN–S
EMC–käyttöympäristö	A/B

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos 29.8.2018
B muutos
C muutos

MILECTRIA Merventie 58
13720 PAROLA, HATTULA www.milectria.fi

RYHMÄKESKUS UPPO/PINTA
aRK/50A/51JS/3VVS
MI114605

Suunn. PTV /28.5.2018	Piiritunnus	Keskustunnus	Työnumero
Piirt. PTV	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
Tark.			