D muutos | E muutos | F muutos

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT :

1. NIMELLISJÄNNITE / -VIRTA / -TAAJUUS . 400 V 50 A 50 Hz

2. TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS . . . . <5 kA

3. TASATTU- / ASENNETTU TEHO / COSFII . ____ kW ____ kW ____ cosfii

4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT . . . . . ☐ EI ☐ ON JÄNNITE ____ V VIRTA ____ A

5. AC-KISKOT TAI JOHTIMET . . . . . ☐ L1,N ☐ L1,N,PE ☐ L1,L2,L3,N ☒ L1,L2,L3,N,PE

RAKENNETIEDOT :

1. KESKUSLAJI . . . . . ☐ KENNO ☒ KOTELO ☐ KEHIKKO

2. ASENNUSTAPA . . . . . ☒ PINTA ☒ UPPO KOTEL. LUOKKA IP 20

3. KIINNITYS . . . . . ☐ LATTIA ☒ SEINÄ

4. OVILAITE . . . . . ☐ LUKKO ☐ SALPA

5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYT . . . . . ☐ AVOIN ☐ PALONKESTÄVÄ

6. MAALAUS . . . . . ☒ VAKIO ☐ ERIKOIS

7. MITAT . . . . . KORKEUS : ____ LEV. : ____ SYV. : ____

KALUSTUSTIEDOT :

1. KALUSTUSTYYPPI . . . . . ☒ KIINTEÄ ☐ ULOSV. ☐ ULOSOT.

2. KALUSTUSTAPA . . . . . ☐ YKSIKKÖ ☒ KESKITETTY

3. MERKKILAMPUT . . . . . ☐ HEHKU ☐ HOHTO ☐ LEDI

4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA . . . . . ☐ SÄHKÖLAITOS ☐ VALMISTAJA

KAAPELOINTI :

1. SYÖTTÖKAAPELI . . . . . ☒ YLHÄÄLTÄ ☒ ALHAALTA

2. PÄÄKAAPELIT . . . . . ☒ YLHÄÄLTÄ ☒ ALHAALTA ☒ KOJEISIIN ☐ RIVIL.

3. OHJAUSKAAPELIT . . . . . ☐ YLHÄÄLTÄ ☐ ALHAALTA ☐ KOJEISIIN ☐ RIVIL.

TUNNUSMERKINNÄT :

1. TUNNUSKILVET . . . . . ☒ VALM.NORM. ☐ ERILL.OHJE

2. KOJEMERKINNÄT . . . . . ☒ JUOKSEVA ☐ KENNOKOHT. ☐ ERILL.OHJE

MUUT TIEDOT : _____

A muutos | B muutos | C muutos

SISÄMITTAUSKESKUS
50A/33JS/3VVS EASY
MI214099

Suunn. JS / 6.4.2017	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 1 / 3	Piirustusnumero	
Tark.			

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	kW	A/A	JOHDOTUS
	01	SYÖTTÖ		63A	
KESKUKSEN SINETÖITY OSA					
	1.1			C16	
	1.2			C16	
	1.3			C16	
	2.1			C16	
	2.2			C16	
	2.3			C16	
	3.1			C16	
	3.2			C16	
	3.3			C16	
	4.1			C10	
	4.2			C10	
	4.3			C10	
	5.1			C10	
	5.2			C10	
	5.3			C10	
	6				
	6.1			C16	
	6.2			C16	
	6.3			C16	
	6.4			C10	
	6.5			C10	
	6.6			C10	

3L,N,PE
N
PE
kWh
Al/Cu
40A 30mA
Irsd>
3L,N

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos

SISÄMITTAUSKESKUS
50A/33JS/3VVS EASY
MI214099

Suunn. JS / 6.4.2017	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 2 / 3	Piirustusnumero	
Tark.			

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	kW	A/A	JOHDOTUS
	7				
	7.1			C16	
	7.2			C16	
	7.3			C16	
	7.4			C10	
	7.5			C10	
	7.6			C10	
	8				
	8.1			C16	
	8.2			C16	
	8.3			C16	
	8.4			C10	
	8.5			C10	
	8.6			C10	

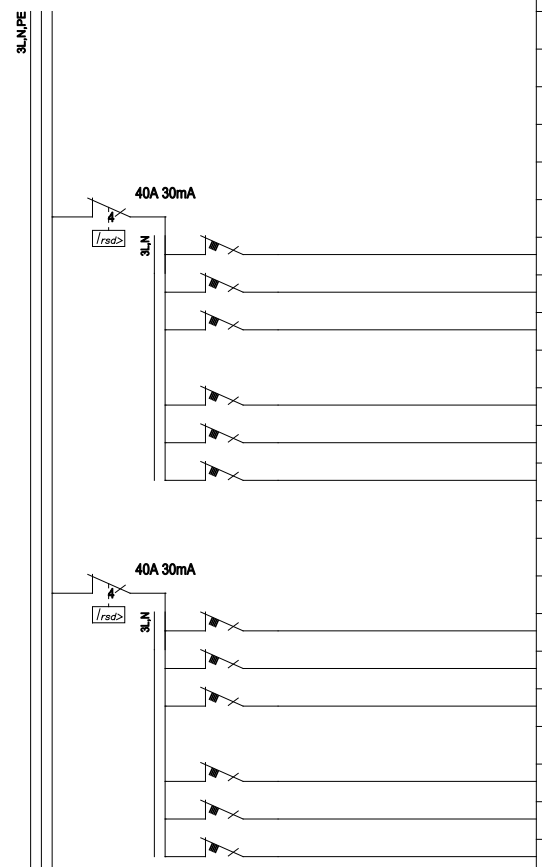

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos

SISÄMITTAUSKESKUS
50A/33JS/3VVS EASY
MI214099

Suunn. JS / 6.4.2017	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 3 / 3	Piirustusnumero	
Tark.			