


D muutos
E muutos
F muutos

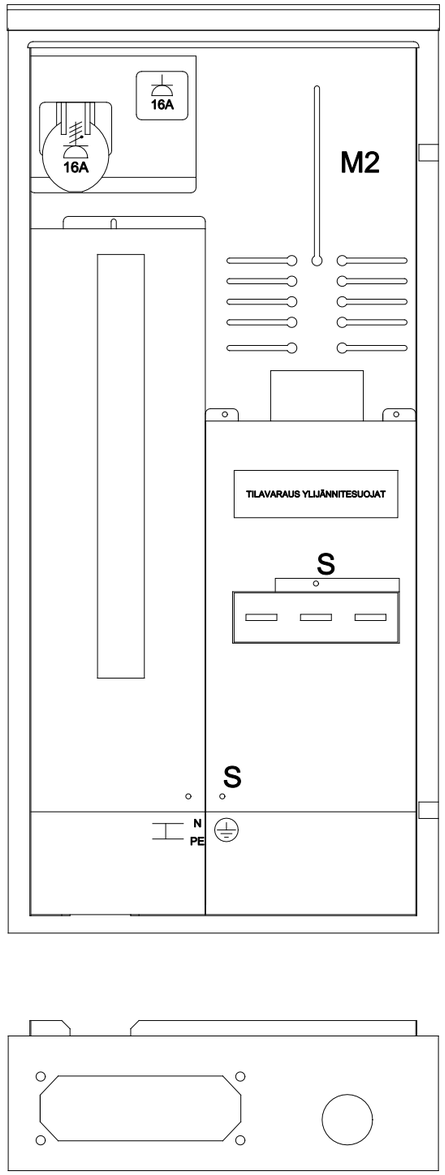

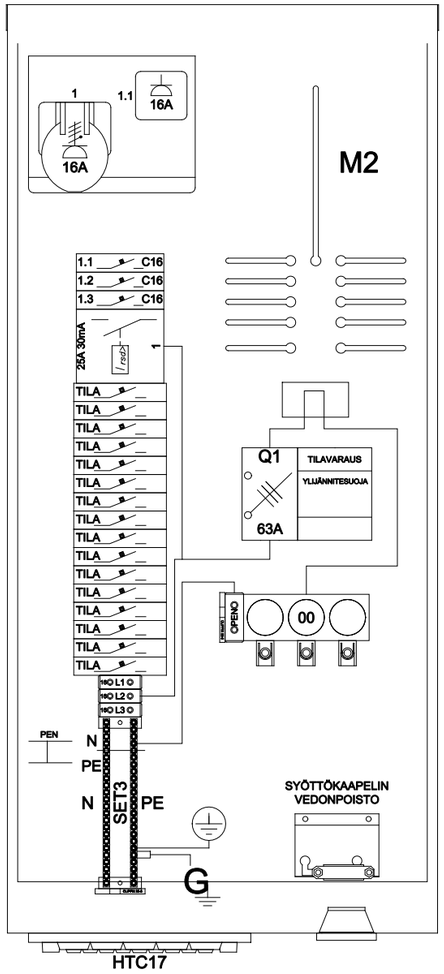

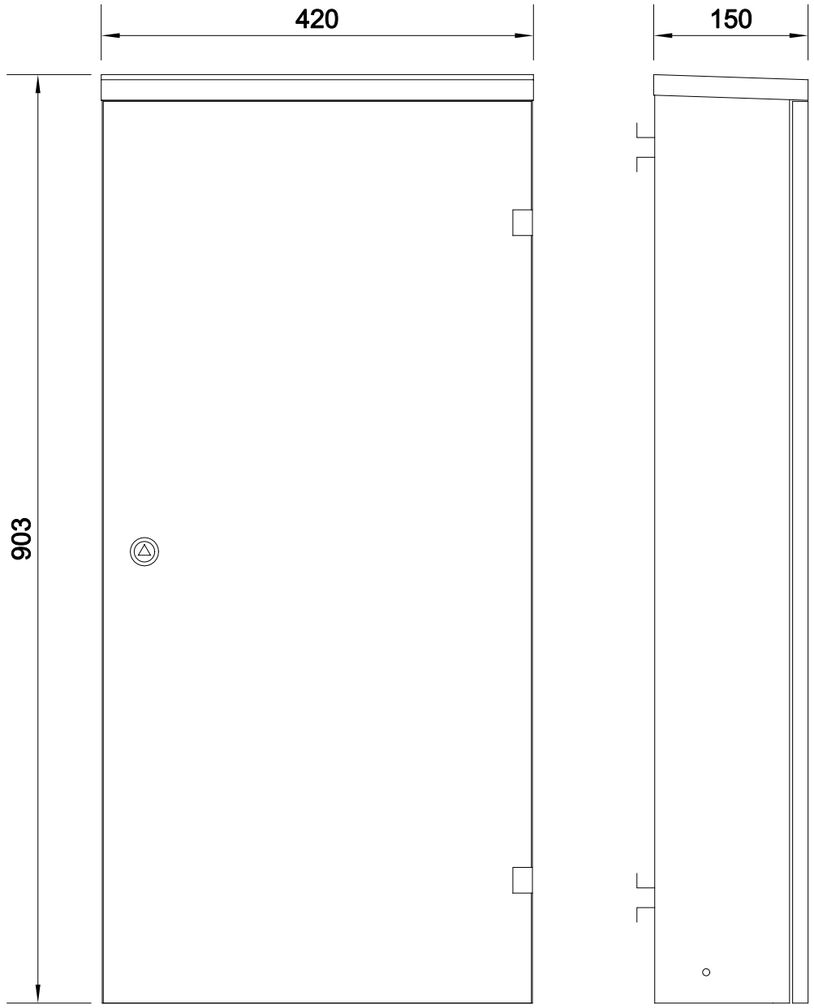

Standardi	EN 61439-2/3
Kotelointiluokka	IP34
Nimellisvirta	I_N 25 A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400 V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5 kA
Maadoitusjärjestelmä	TN-S
EMC-käyttöympäristö	A/B

A muutos
B muutos
C muutos

MILECTRIA

Paljassuontie 1
13720 PAROLA
www.milectria.fi

SÄHNRO 3317450

Mittauskeskus
aMK25/3js/VVS/PR EASY
MI214115

Suunn. JEHA / 26.08.2020	Piiritunnus	Keskustunnus	Työnumero
Piirt. JEHA	Lehti 1 / 1	Piirustusnumero	
Tark.			