D muutos | E muutos | F muutos

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT :

1. NIMELLISJÄNNITE / -VIRTA / -TAAJUUS	400	V	25	A	50	Hz			
2. TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS	<5	kA							
3. TASATTU- / ASENNETTU TEHO / COSFII		kW		kW		cosfii			
4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT	☐	EI	☐	ON	JÄNNITE	V	VIRTA	A	
5. AC-KISKOT TAI JOHTIMET	☐	L1,N	☐	L1,N,PE	☐	L1,L2,L3,N	☐	L1,L2,L3,N,PE	

RAKENNETIEDOT :

1. KESKUSLAJI	☐	KENNO	☒	KOTELO	☐	KEHIKKO	
2. ASENNUSTAPA	☐	PINTA	☐	UPPO	KOTEL. LUOKKA IP	34	
3. KIINNITYS	☐	LATTIA	☐	SEINÄ			
4. OVILAITE	☒	LUKKO	☐	SALPA			
5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYT	☐	AVOIN	☐	PALONKESTÄVÄ			
6. MAALAUS	☒	VAKIO	☐	ERIKOIS			
7. MITAT		KORKEUS :	900	LEV. :	420	SYV. :	

KALUSTUSTIEDOT :

1. KALUSTUSTYYPPI	☒	KIINTEÄ	☐	ULOSV.	☐	ULOSOT.	
2. KALUSTUSTAPA	☐	YKSIKKÖ	☒	KESKITETTY			
3. MERKKILAMPUT	☐	HEHKU	☐	HOHTO	☐	LEDI	
4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA	☒	SÄHKÖLAITOS			☐	VALMISTAJA	

KAAPELOINTI :

1. SYÖTTÖKAAPELI	☐	YLHÄÄLTÄ	☒	ALHAALTA				
2. PÄÄKAAPELIT	☐	YLHÄÄLTÄ	☒	ALHAALTA	☒	KOJEISIIN	☐	RIVIL.
3. OHJAUSKAAPELIT	☐	YLHÄÄLTÄ	☐	ALHAALTA	☐	KOJEISIIN	☐	RIVIL.

TUNNUSMERKINNÄT :


1. TUNNUSKILVET	☒	VALM.NORM.	☐	ERILL.OHJE		
2. KOJEMERKINNÄT	☒	JUOKSEVA	☐	KENNOKOHT.	☐	ERILL.OHJE

MUUT TIEDOT : _____

A muutos | B muutos | C muutos

MITTAUSKESKUS aMK25/3js/VVS+PR EASY MI214115	Suunn. JEHA / 26.08.2020	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
	Piirt. JEHA	Lehti 1 / 2	Piirustusnumero SÄH	
	Tark.			

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	kW	A/A	JOHDOTUS
		LIITTYMISJOHTO			
	00	MAX 25 Al / Cu		/25A	
		YLIJÄNNITESUOJA TILAVARAUS			
	1	VIKAVIRTA 25A 30mA			
	1.1 - 1.3			3x C16	
	1.1			C16	
	1.1			C16	
	3L,N,PE				
		Tilavaraus 16 moduulia.			

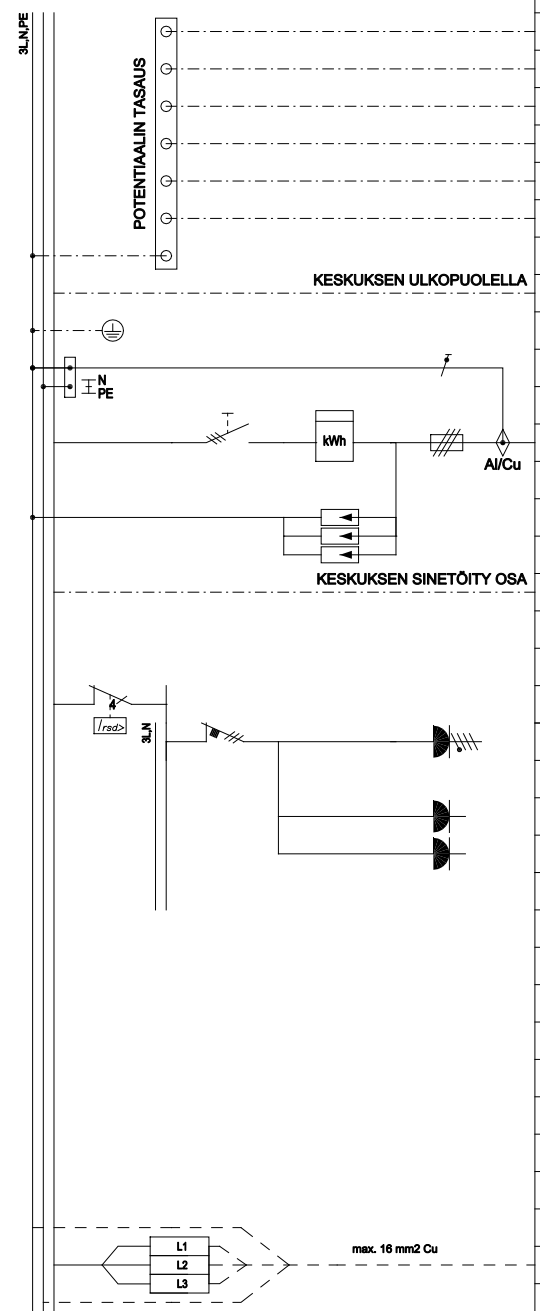

D muutos E muutos F muutos

A muutos B muutos C muutos

MITTAUSKESKUS
aMK25/3js/VVS+PR EASY
MI214115

Suunn. JEHA / 26.08.2020	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. JEHA	Lehti 2 / 2	Piirustusnumero SÄH	
Tark.			