



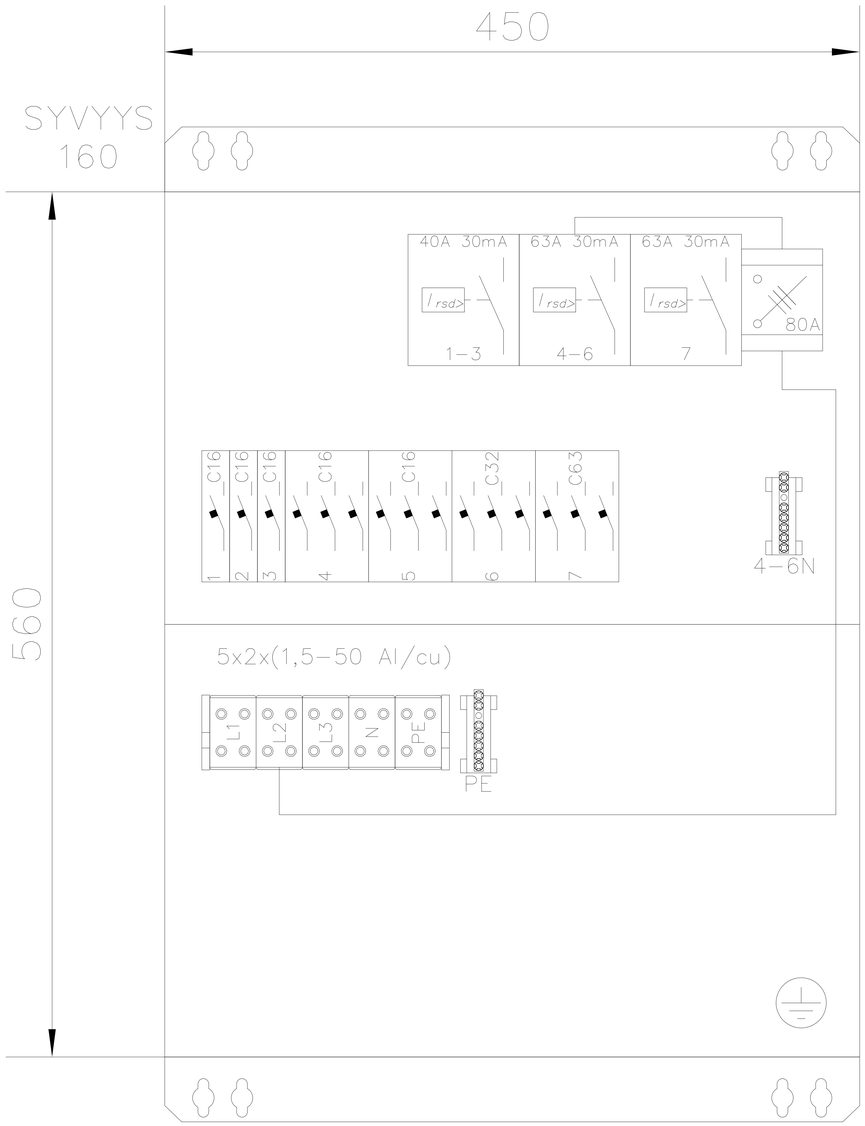

Syöttölaippa laitetaan mukaan keskukseen
jotta suunnan voi valita itse

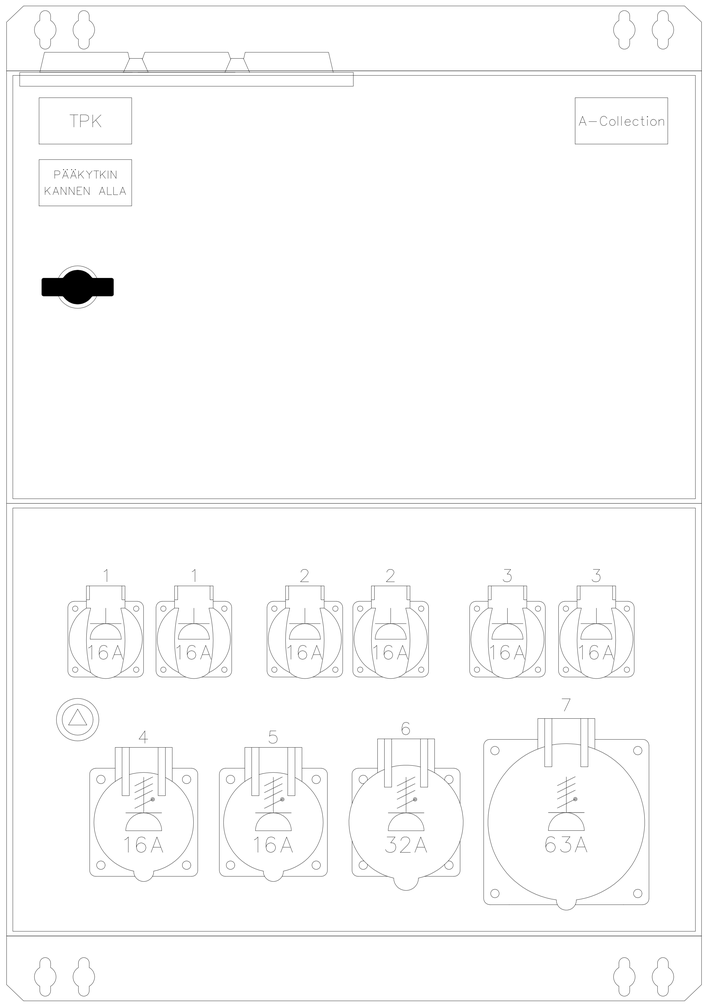

Standardi	EN 61439–2/3
Kotelointiluokka	IP44
Nimellisvirta	I_N 63A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N 400V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} <5kA
Maadoitusjärjestelmä	TN–S
EMC–käyttöympäristö	A/B

MILECTRIA
Merventie 58
p. 0207 103700
13720 PAROLA, HATTULA www.milectria.fi

TYÖPAIKKAKESKUS TPK 3/63A
3414723

Suunn. /18.1.2018	Piiritunnus	Keskustunnus TPK 3/63A	Työnumero
Piirt.	Lehti 1/1	Piirustusnumero	
Tark.			

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos