




KOTELO:
MAALATTU TERÄS RAL 7035

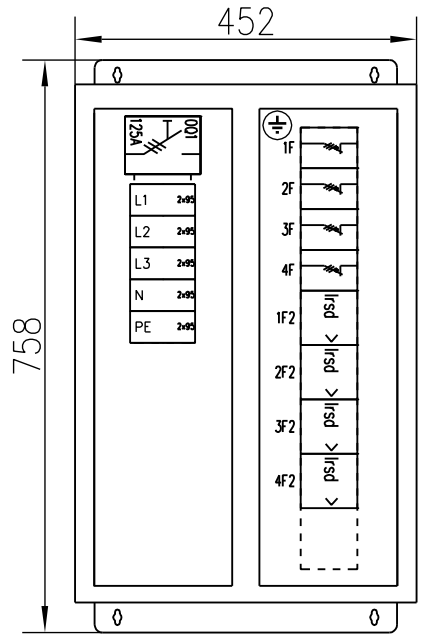

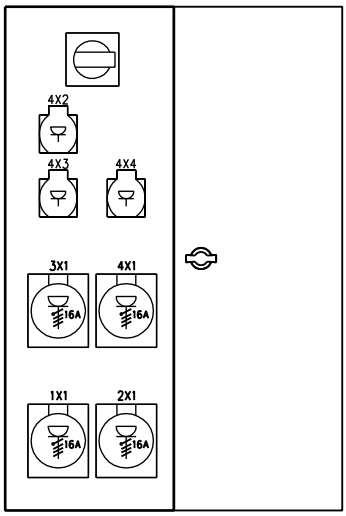

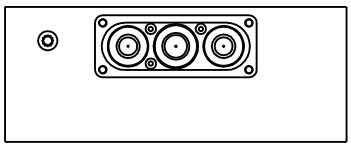

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3436828	Nimellinen tasoituskerroin	0,7
Malli pinseri 125.0043			
P_L / kW | I_{nA} / A | U_n / V | P_H / kW			
Nimellisjännite	U_n 400 V	Nimellistaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	– V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimelliseristysjännite	U_i 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I_{nA} 125 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I_{nC} – A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	$I_{cw\ 1s}$ < 10 kA	Paino	– kg
Dynaaminen rajavirta	I_{pk} – kA		


pinseri

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI pinseri 125.0043
I_{nA} 125 A
EN 61 439-3
U_n 400 V
IP 44
F 50 Hz
TYÖ N:O

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn. RP	Pvm. 15.5.2025	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus	
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)			3436828	

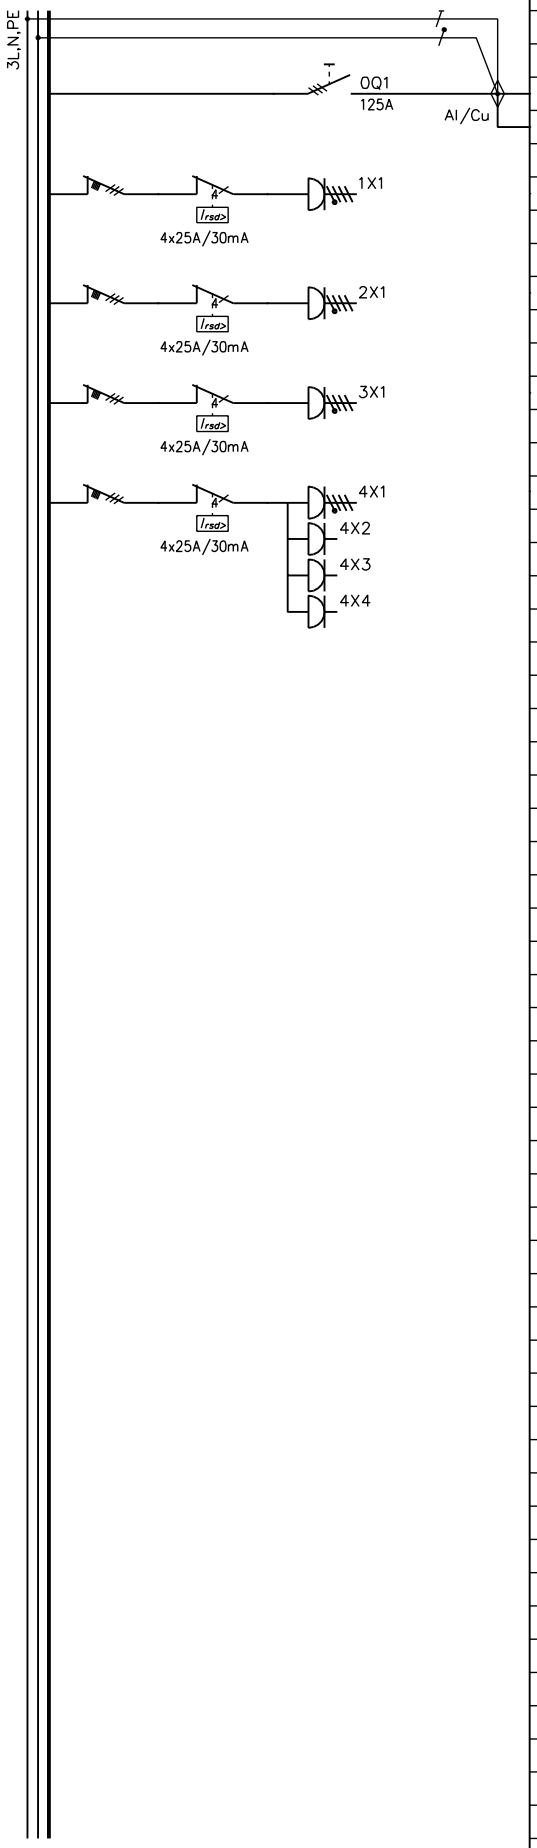

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		SYÖTTÖ 2xAL/CU 95mm2			
		MAHDOLLISUUS KETJUTUKSELLE			
	1	3~PISTORASIA 16A	C16		
	2	3~PISTORASIA 16A	C16		
	3	3~PISTORASIA 16A	C16		
	4	3~PISTORASIA 16A + 3x SCHUKO	C16		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn. RP	Pvm. 15.5.2025	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus	
Tark. JK	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv. PK	Suhde		3436828		